

Système Central

Nos recommandations pour l'utilisation de votre

EXCEL
CLIMATISATION

Nos recommandations pour l'utilisation de votre thermostat


- ✓ En saison de **chauffage** :
 - Mettre le mode ventilateur « FAN » en continu « ON »
 - Mettre le mode de fonctionnement « MODE » en Chauffage « HEAT »
- ✓ En saison de **climatisation** :
 - Mettre le mode ventilateur « FAN » en continu « ON »
 - Mettre le mode de fonctionnement « MODE » en climatisation « COOL »
 - Mettre le mode Déshumidification DESHUM à « OFF »
- ✓ Si vous utilisez la programmation de la température selon des plages horaires, éviter les écarts de plus de 3 degrés.



Modèle affiché : Carrier Cor TSTWHA01

Pour votre fornaise électrique ou à gaz


- ✓ Nous recommandons que le **filtre** de fournaise soit remplacé au 6 à 8 mois. La fréquence peut varier selon le type de filtre et l'environnement dans lequel il est installé. **Tous les types de filtres de remplacement sont disponibles chez Excel Climatisation.**
- ✓ Nous recommandons que le **serpentin réfrigérant** ainsi que les composantes internes de la fournaise soit nettoyé professionnellement une fois par année tel que recommandé par le manufacturier. Nous offrons des forfaits d'entretien annuel très intéressants.

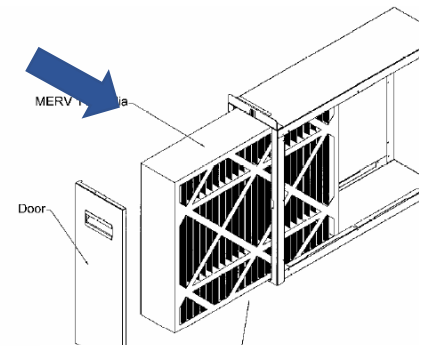

Cabinet et filtre standard

Pour votre appareil extérieur, thermopompe ou climatiseur

- ✓ À la fin de la saison de climatisation, nettoyer la surface grillagée à l'aide d'un boyau d'arrosage au jet modéré pour enlever les pollen et poussières. Un nettoyage professionnel est recommandé annuellement.

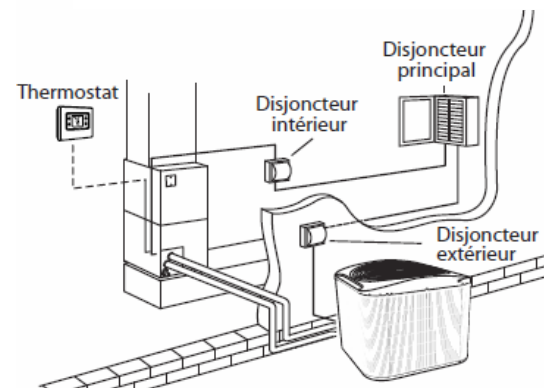

Pour vos conduits et distributions de ventilation

- ✓ En saison de climatisation, fermer les diffuseurs au sou-sol.
- ✓ Ne pas oublier de les ouvrir au début de la saison de chauffage.

Veuillez noter que le présent document est pour référence seulement. Excel Climatisation n'est pas responsable de la mauvaise utilisation des appareils. Toujours vous référer au manuel du manufacturier qui prévaut.

4915 boul. Sir-Wilfrid-Laurier
Saint-Hubert, Québec J3Y 3X5

450-676-1944



info@excelclimatisation.com

www.excelclimatisation.com

